
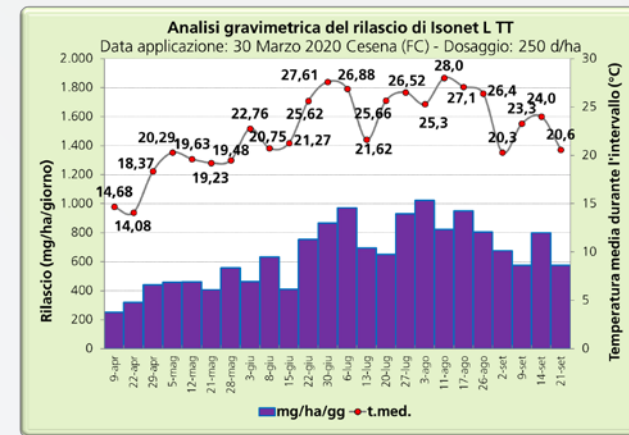
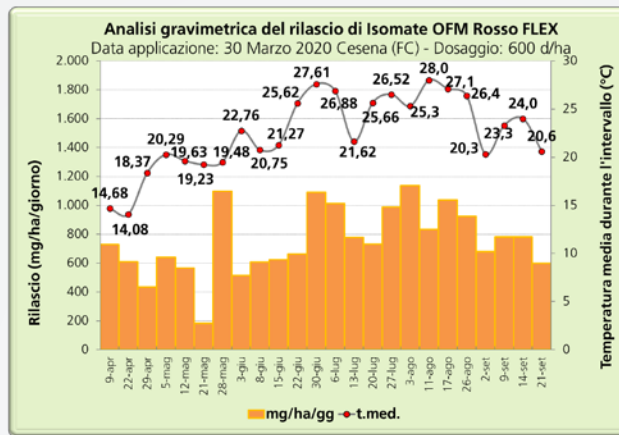





CURVE DI RILASCIO

Indica il rilascio del contenuto del diffusore in aria, espresso in mg/diffusore/giorno. La curva è ottenuta dalla differenza del contenuto dei diffusori prelevati in due momenti successivi della stagione. Questa quantità, espressa in mg, è suddivisa fra i giorni che intercorrono fra i due campionamenti. Per una valutazione completa del rilascio in campo è importante valutare il rilascio/ha, moltiplicando il dato del singolo diffusore per il dosaggio di etichetta del prodotto.

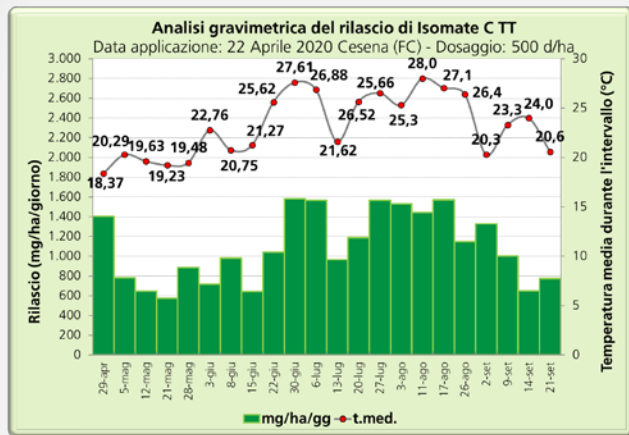

CURVE DI SCARICO

indica la quantità di principio attivo presente nel diffusore al momento dei prelievi dei campioni, espressa in valore percentuale rispetto al contenuto iniziale (100%).

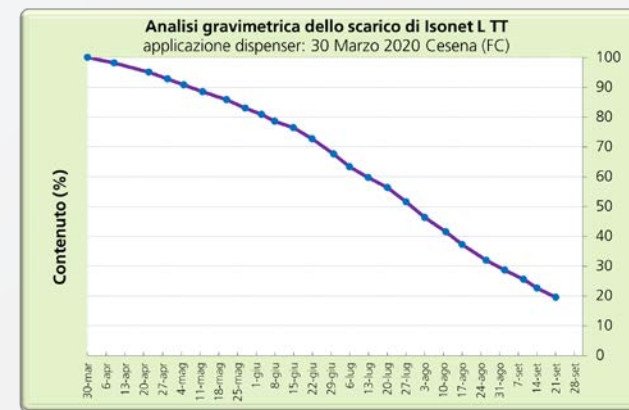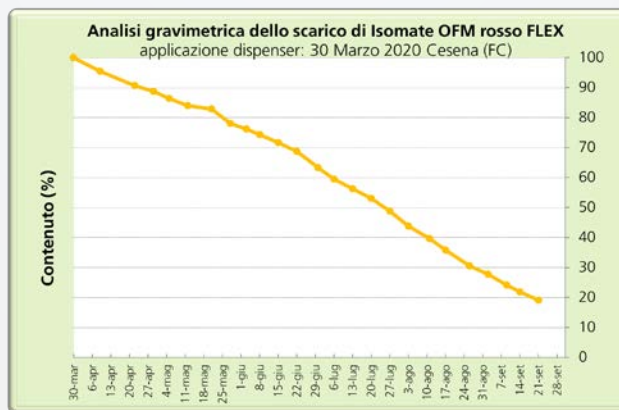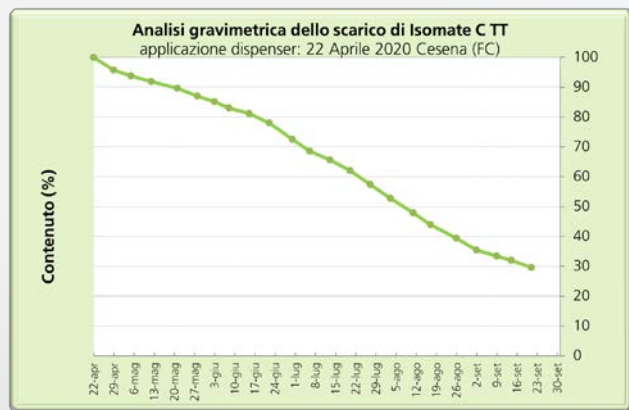

Per ogni ulteriore informazione contattare:

BIOGARD - AREA TECNICA, Divisione di CBC (Europe) S.r.l.

Via Calcinaro 2085/ int.7, 47521 Cesena (FC), Italia Tel. +39 0547 630336

e-mail: tecnicobiogard@cbceurope.it