



Rev. Aprile 2023

Isomate® P 2023

Per il controllo di
Synanthedon myopaeformis (Sesia del melo)
con il metodo della confusione sessuale

Modalità ed epoca di applicazione:

È fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante (inizio/metà Maggio).

Appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore della pianta. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore.

Dosaggio:

500 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto.

Composizione:

Diffusore contenente:

(Z,Z)-3,13-Octadecadienil acetato 771 g/kg

(E,Z)-3,13-Octadecadienil acetato 38 g/kg.

Tipologia diffusore:

Singolo capillare con anima di alluminio

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Tempo di carenza:

non richiesto

Registrazione del Ministero della Salute:

art. 53 Reg. 1107/2009 n.18370
del 18.04.2023.

Autorizzazione valida dal 18 Aprile 2023
al 15 agosto 2023.


Confezioni:

500 diffusori

Prove in campo:


Località: **Gargazzone (BZ)**, 2022

Catture Sesia del melo

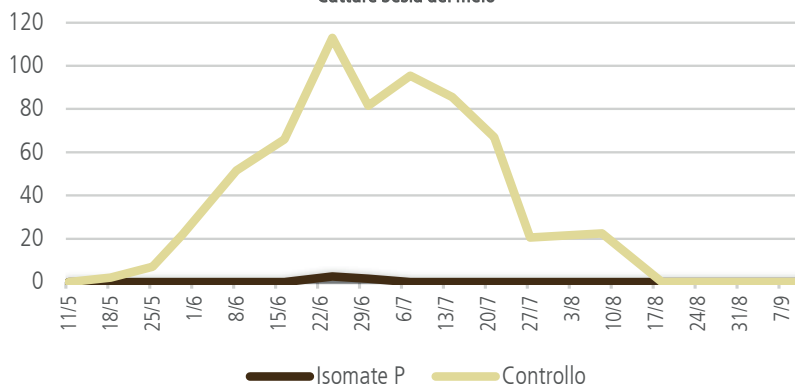

Località: **Ora (BZ)**, 2022

Catture Sesia del melo

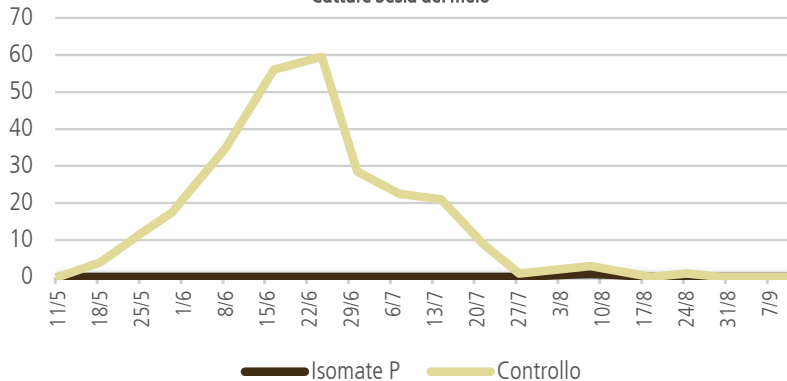

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

AREA TECNICA, BIOGARD Division

via Civinelli 1090, 47522 Cesena (FC)

Tel +39 0547 630 336

email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it

